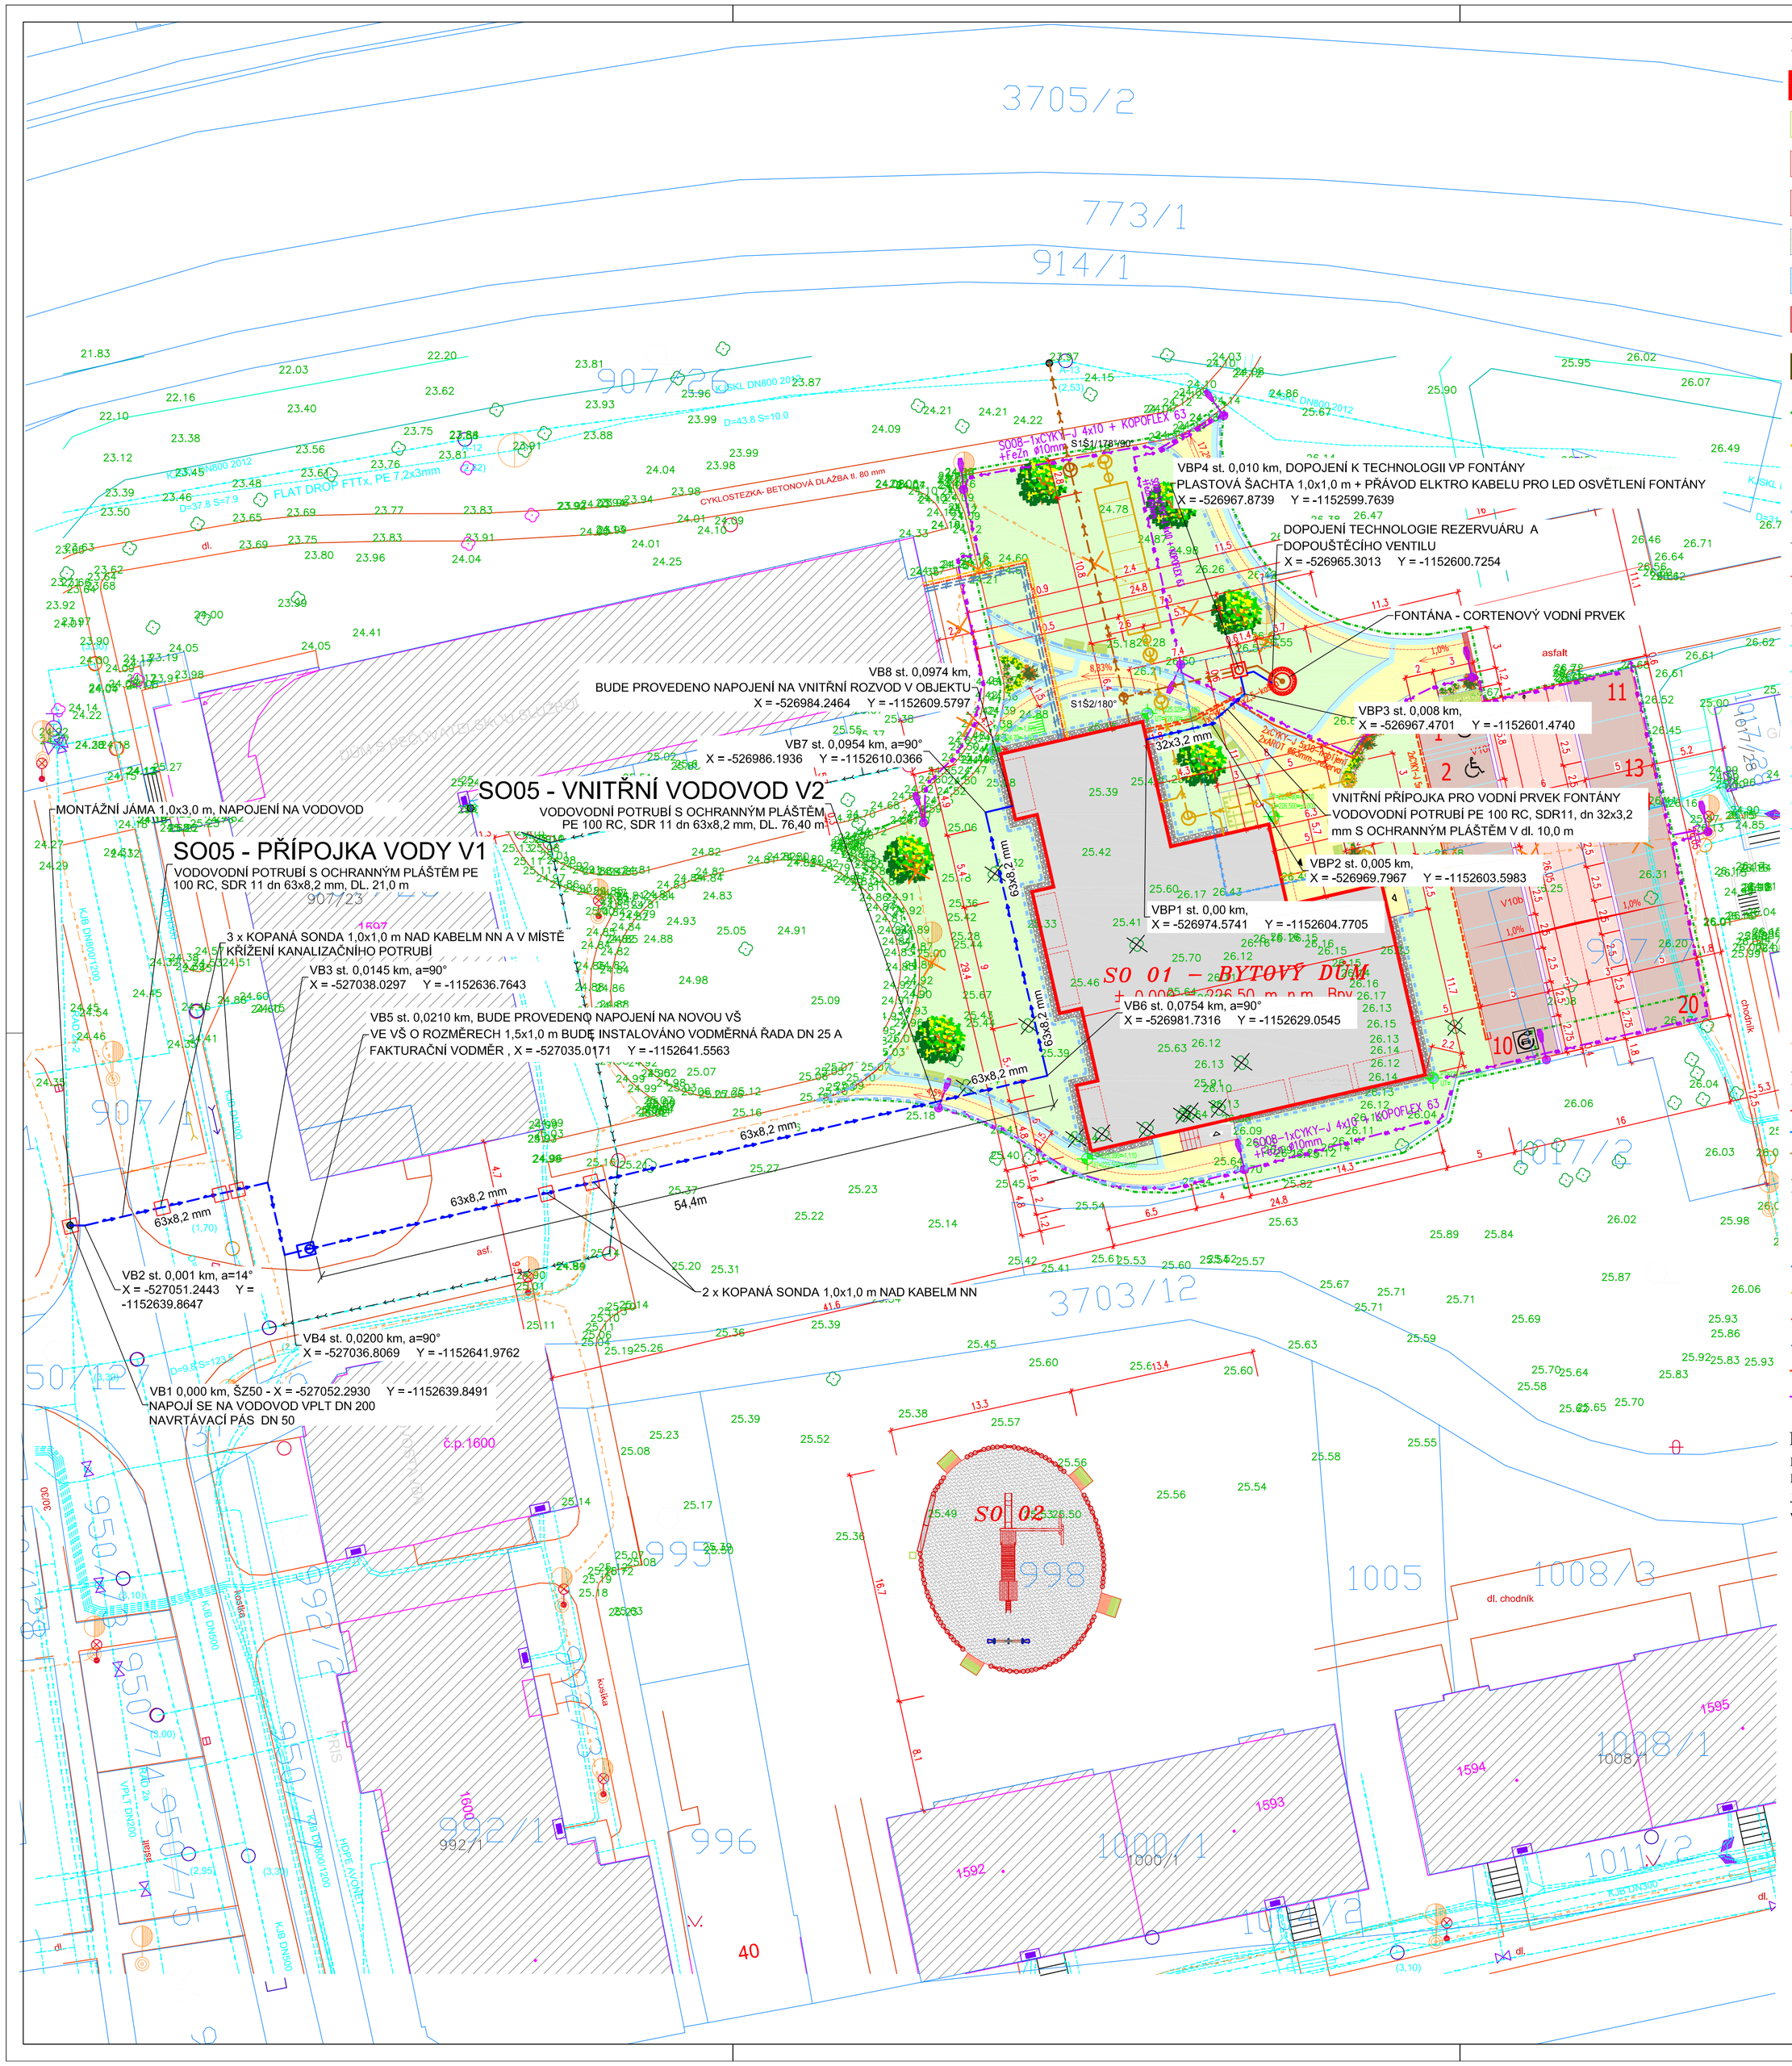
SO05 - VNITŘNÍ VODOVOD V2
VODOVODNÍ POTRUBÍ S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM PE 100 RC, SDR 11 dn 63x8,2 mm, DL. 76,40 m
SO05 - PŘÍPOJKA VODY V1
VODOVODNÍ POTRUBÍ S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM PE 100 RC, SDR 11 dn 63x8,2 mm, DL. 21,0 m
MONTÁŽNÍ JÁMA 1,0x3,0 m, NAPOJENÍ NA VODOVOD
3 x KOPANÁ SONDA 1,0x1,0 m NAD KABELM NN A V MÍSTĚ KŘÍŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
VB8 st. 0,0974 km, BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ NA VNITŘNÍ ROZVOD V OBJEKTU X = -526984.2464 Y = -1152609.5797
VB7 st. 0,0954 km, a=90° X = -526986.1936 Y = -1152610.0366
VB3 st. 0,0145 km, a=90° X = -527038.0297 Y = -1152636.7643
VB5 st. 0,0210 km, BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ NA NOVOU VŠ
VE VŠ O ROZMĚRECH 1,5x1,0 m BUDE INSTALOVÁNO VODOMĚRNÁ ŘADA DN 25 A FAKTURAČNÍ VODOMĚR , X = -527035.0171 Y = -1152641.5563
VB2 st. 0,001 km, a=14° X = -527051.2443 Y = -1152639.8647
VB4 st. 0,0200 km, a=90° X = -527036.8069 Y = -1152641.9762
VB1 0,000 km, ŠZ50 - X = -527052.2930 Y = -1152639.8491
NAPOJÍ SE NA VODOVOD VPLT DN 200
NAVRTÁVACÍ PÁS DN 50
2 x KOPANÁ SONDA 1,0x1,0 m NAD KABELM NN
VBP4 st. 0,010 km, DOPOJENÍ K TECHNOLOGII VP FONTÁNY
PLASTOVÁ ŠACHTA 1,0x1,0 m + PŘÍVOD ELKTRO KABELU PRO LED OSVĚTLENÍ FONTÁNY X = -526967.8739 Y = -1152599.7639
DOPOJENÍ TECHNOLOGIE REZERVUÁRU A DOPOUŠTĚCÍHO VENTILU X = -526965.3013 Y = -1152600.7254
FONTÁNA - CORTENOVÝ VODNÍ PRVEK
VBP3 st. 0,008 km, X = -526967.4701 Y = -1152601.4740
VNITŘNÍ PŘÍPOJKA PRO VODNÍ PRVEK FONTÁNY
VODOVODNÍ POTRUBÍ PE 100 RC, SDR11, dn 32x3,2 mm S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM V dl. 10,0 m
VBP2 st. 0,005 km, X = -526969.7967 Y = -1152603.5983
VBP1 st. 0,00 km, X = -526974.5741 Y = -1152604.7705
VB6 st. 0,0754 km, a=90° X = -526981.7316 Y = -1152629.0545
± 0,000 = 226,50 m n.m. Bpv
SO 01 – BYTOVÝ DŮM
SO 02
ČP 1600
3705/2
773/1
914/1
907/26
907/23
3703/12
998
1005
1008/3
1008/1
1000/1
1015/2
992/1
996
1595
1594
1593
1592
asfalt
dl. chodník
FLAT DROP FTTx, PE 7,2x3mm
CYKLOSTEZKA- BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm
KOMUNIKACE - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
KOMUNIKACE - PARKOVACÍ PLOCHY - DRENÁŽNÍ DLAŽBA
DOMOVNÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
KOMUNIKACE - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
KOMUNIKACE - ASFALT