



14400400004982562



SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Č.: 320090244179

Provozovatel distribuční soustavy

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 23083, dne 2.6.2006

Zastoupen:

Mgr. Andrzej Martynek – předseda jednatelů, Pavel Dočekal - jednatel

(dále jen "Provozovatel")

a

Zákazník

Jméno a příjmení / Obchodní název: Město Holešov

Sídlo / Adresa: Masarykova 628, 769 01 Holešov

Datum narození / IČ: 00287172

DIČ: CZ00287172

Zapsán v Obchodním rejstříku:

Zastoupen: Ing. Milan Fritz, starosta

Doručení Smlouvy:

(dále jen "Zákazník")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Energetický zákon") a v souladu s prováděcími předpisy, technickými pravidly a Řádem Provozovatele distribuční soustavy GasNet, s.r.o. (dále jen "Řád PDS"), který je dostupný na webových stránkách Provozovatele a na Zákaznických centrech, tuto Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen "Smlouva"):

Čl. I Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Provozovatele připojit odběrné plynové zařízení Zákazníka (dále jen "OPZ") k distribuční soustavě Provozovatele a zajistit požadovanou kapacitu Zákazníkovi, a to za podmínek stanovených v této Smlouvě a Technických podmínkách a Obchodních podmínkách Smlouvy o připojení k distribuční soustavě. Je-li zákazník spotřebitelem a Smlouva se uzavírá mimo obchodní prostory, jsou součástí Smlouvy i informace sdělené před uzavřením Smlouvy (Informace pro spotřebitele).

Čl. II Termín a podmínky připojení

Provozovatel připojí OPZ Zákazníka k distribuční soustavě nejpozději do 5 pracovních dnů po dni, kdy Zákazník nebo obchodník s plynem požádal o umožnění distribuce plynu a budou-li splněny všechny podmínky pro připojení stanovené právními předpisy, touto Smlouvou a Obchodními podmínkami Smlouvy o připojení k distribuční soustavě (dále jen "OP SOP") a Technickými podmínkami, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy, nejdříve však dne 01.10.2026. OP SOP jsou zveřejněné na internetových stránkách Provozovatele, které jsou uvedené v zápatí této Smlouvy a dostupné na kontaktních místech Provozovatele.

Čl. III Specifikace odběrného místa (OM)

Název / Adresa OM: Holešov parc.1390 / 3, 769 01 Holešov

Přesné označení OM: Bytový dům, poschodí 1, byt 1

Číslo MS: 9303038732

EIC: 27ZG600Z0750754H

Umístění HUP: Hranice pozemku

Tlak v distribuční síti: STL

Čl. IV Technické parametry připojení

Předpokládaný roční odběr [kWh]: 90.661,890

Předpokládaný hod. odběr [m³/hod]: min. 0,300 max. 9,600

Hodnoty jsou stanoveny na základě žádosti číslo: 2002824573

Pro připojení k distribuční soustavě žadatel o připojení:

- doloží projektovou dokumentaci (dále jen „PD“) v souladu s níže uvedenými podmínkami (jedno paré PD).
- vybuduje plynovodní přípojku níže uvedených parametrů

Ke způsobu napojení Vám sdělujeme následující podmínky:

1. MÍSTO A ZPŮSOB PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Objekt bude napojen na náklady žadatele o připojení (investora) novou plynovodní přípojkou napojenou na stávající STL plynovod ukončenou na hranici pozemku HUP (hlavní uzávěr plynu) dle situace níže.

a) Stávající plynovod níže uvedených technických parametrů

Materiál: OCEL

Dimenze: 150

Vlastník plynovodu: GasNet s.r.o.

Přípojka bude napojena ze stávající odbočky (plynovodní přípojky) dimenze PE32

b) Nově budovaná plynovodní přípojka níže uvedených technických parametrů

Materiál: PE 100 RC s ochranným pláštěm včetně svislé části

Dimenze*: 32

Provozní tlak [kPa]: 90

Délka přípojky* (m): 3

c) Měřicí zařízení (fakturační plynoměr):

Umístění plynoměru: hranice pozemku

Typ, velikost, rozteč plynoměru a tlak při měření uvedeny v Čl.V Umístění přístroje (UP), měřicí zařízení (přístroj).

Další informace uvedeny v Technických podmínkách OPZ.

*Tyto navrhované technické parametry musí být prověřeny projektantem, který musí posoudit veškeré okolnosti (prostorové uspořádání ostatních inženýrských sítí, budoucí navýšení odběru plynu atd.) mající vliv na trasu, dimenzi navrhovaného plynárenského zařízení a požadované parametry odběrného plynového zařízení.

Pro konzultace technického řešení volejte Zákaznickou linku GasNet 555 90 10 10.

Stanovení výše uvedených podmínek není souhlasem PDS s realizací stavby plynovodní přípojky dle přílohy č. 1 odst. 1. písm. a) bodu č. 29 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v účinném znění, a plynovodní přípojku nelze jen na základě této smlouvy realizovat. Souhlas s realizací může být PDS vydán až poté, co mu bude předložena PD, kterou posoudí. Souhlas bude ve formě stanoviska PDS k záměru realizace plynovodní přípojky.

V případě umístění dvou a více plynoměrů v témže prostoru je nutnou podmínkou pro instalaci měřidla označení výstupních potrubí jednoznačnou identifikací odběrného místa, např. označením bytu.

Čl. V Umístění přístroje (UP), měřicí zařízení (přístroj)

Číslo UP: 9202741377 Adresa UP: Holešov parc.1390/3, 769 01 Holešov

Měřicí zařízení (přístroj): membránový plynoměr G6

Rozteč [mm]: 250 Tlak měření [kPa]: 2,0000 Způsob měření: typ C

Případná změna typu a velikosti měřicího zařízení, včetně tlakové úrovně měření, je uvedena v Technických podmínkách, v protokolu o montáži měřidla, případně na stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ. Typ měření může Provozovatel po připojení OPZ k distribuční soustavě změnit. Změna typu měření není důvodem pro změnu této Smlouvy. Změna výše Předpokládaného hodinového odběru není důvodem pro změnu smlouvy. Změna výše hodinového odběru je případně uvedena ve stanovisku Provozovatele k projektové dokumentaci na OPZ.

Čl. VI Souhlas vlastníka dotčené nemovitosti

Není-li Zákazník vlastníkem dotčené nemovitosti, ve které je připojované zařízení, Zákazník čestně prohlašuje a potvrzením stvrzuje, že má k připojení odběrného plynového zařízení souhlas vlastníka dotčené nemovitosti.

Čl. VII Doba trvání smlouvy, zánik smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Podmínky ukončení a zániku Smlouvy jsou stanoveny v OP SOP.

Čl. VIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti Zákazníka a Provozovatele neupravená touto Smlouvou nebo OP SOP se řídí úpravou obsaženou v obecně závazných právních předpisech, zejména v Energetickém zákoně a v příslušném Řádu PDS.
2. Smluvní strany se zavazují, že při zpracování osobních údajů (dále jen "OÚ") druhé strany pro účely podle této smlouvy, budou přistupovat k takovým OÚ výlučně podle platných a účinných právních předpisů, upravujících ochranu OÚ, a to za účelem splnění svých úkolů vyplývajících z této smlouvy, dále nebudou takové OÚ zpřístupňovat ani poskytovat bez písemného souhlasu druhé strany třetím stranám, s výjimkou případného řízení vedeného před orgány státní správy nebo samosprávy. Dále se smluvní strany zavazují, že v případě potřeby druhé strany vyvinou odpovídající součinnost při řešení problematiky OÚ dané smluvní strany.
3. Provozovatel je správcem osobních údajů subjektů údajů. Informace o jejich zpracování vyžadované platnými právními předpisy, včetně jejich obsahu a účelu zpracování, přehledu práv a povinností Provozovatele a aktualizovaného seznamu zpracovatelů osobních údajů, jsou zveřejněny na webové stránce Provozovatele (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a při uzavírání smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání budou subjektu údajů poskytnuty na jeho vyžádání, adresované písemně na adresu sídla Provozovatele nebo do jeho datové schránky ID rdxzhzt.
4. Smlouva může být uzavřena elektronicky ve webovém prostředí Provozovatele. Zákazník má možnost v průběhu podání žádosti o uzavření Smlouvy elektronicky ve webovém prostředí žádost měnit, upravovat a kontrolovat. Po vyplnění formuláře žádosti a zobrazení návrhu Smlouvy ve webovém prostředí Provozovatele je jeho akceptací ze strany Zákazníka smlouva uzavřena.
5. **Tento dokument nenahrazuje stanovisko Provozovatele k dokumentaci pro řízení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a není souhlasem ke zřízení plynovodní přípojky.**
6. Dojde-li mezi stranami této Smlouvy ke sporu a je-li Zákazník spotřebitelem, má právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat u Energetického regulačního úřadu, Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava. Podrobnosti jsou uvedeny na www.eru.cz.
7. Strany výslovně prohlašují a podpisem stvrzují, že si Smlouvu, Technické podmínky a OP SOP přečetly a souhlasí s jejich obsahem a dále, že Smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle prosté omylu a nikoli v tísní. Dále zákazník potvrzuje převzetí vyhotovení smlouvy.

Akceptováno elektronicky
16.06.2025

Zákazník: Město Holešov

Provozovatel
16.06.2025




Mgr. Andrzej Martynec
předseda jednatelů



Pavel Dočekal
jednatel

Přesnost zákresu stávajících plynárenských zařízení (dále jen PZ) je různá. Závisí na době jejich výstavby a tím dostupných podkladech pro evidenci. Pro určení skutečné polohy PZ v místě stavby je nutné jejich vytyčení.

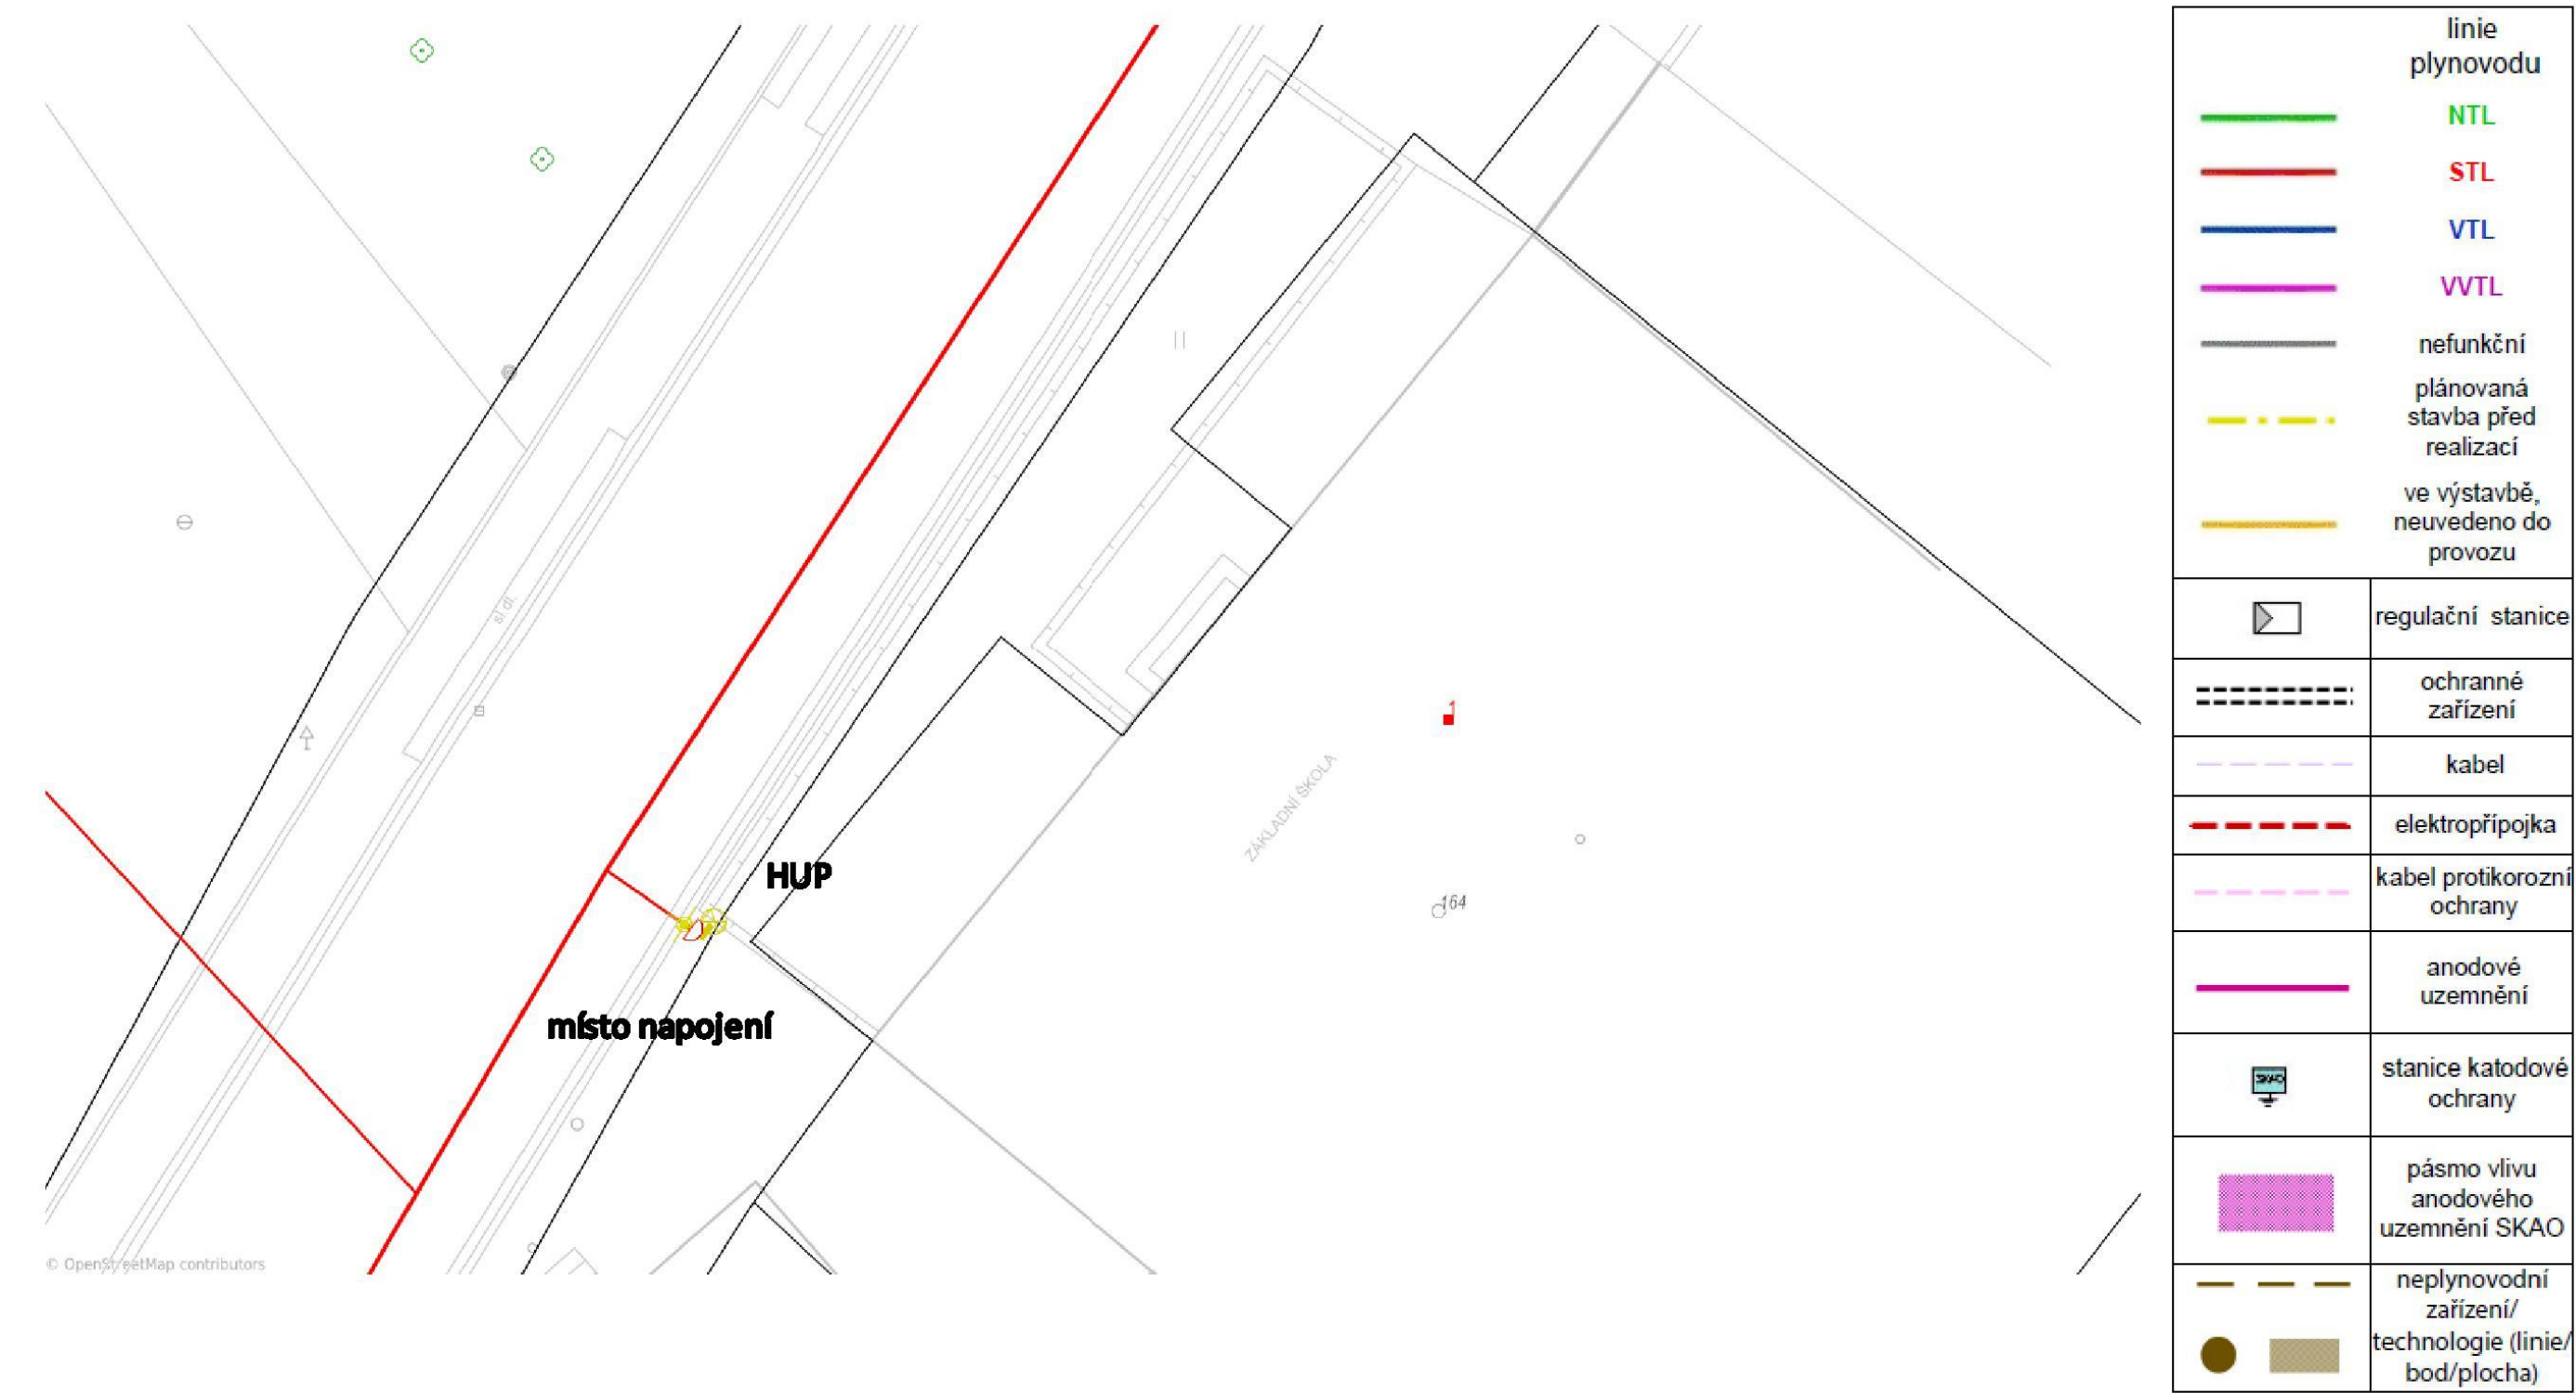

Na snímku je zakreslena předpokládaná poloha nově budovaného PZ. Jeho skutečnou polohu určí projektant v projektové dokumentaci. Při zpracování projektu je nutno dodržet podmínky dané touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, ČSN, TPG a technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy.